


SCHEMAT TABLICY TS

Nazwa obwodu	Wył?cznik różnicowopr?dowy obw. gniazd wtyczkowych	obw. gn. wtyczk. - G6	obw. gn. wtyczk. - G7	obw. gn. wtyczk. - G8	obw. gn. wtyczk. - G9	OKAP	TERMA	gn. wtyczk. 3faz.
Moc [kW]		1,0	1,0	1,0	1,0	0,2	1,5	2,0

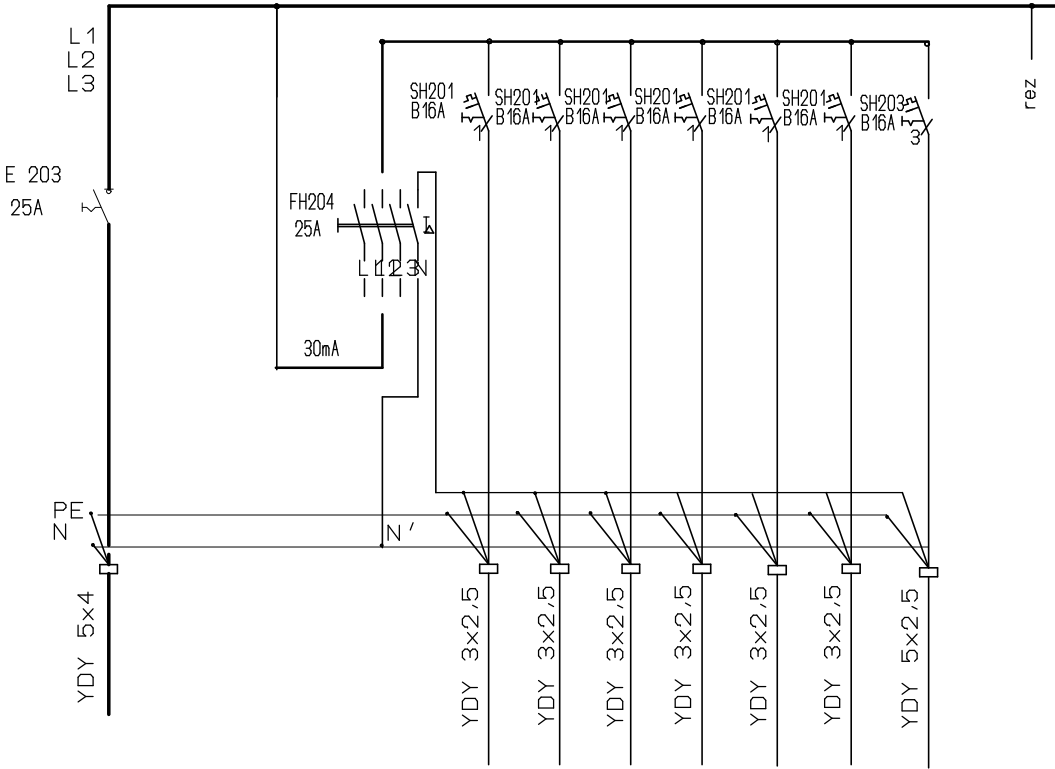

TS

OBUDOWA WNEKOWA /24 MODUŁOWA/ Z DRZWICZKAMI

Pi=7.7kW Kj=0.7kW
Po=5.4kW
Io=17A
Ib=25A

UKŁAD POŁĄCZEŃ: TN - S

Gmina Przytęk 26-704 Przytęk		
REMONT W BUDYNKU PSP		
[adres] GRABÓW NAD WISŁĄ gm. PRZYŁĘK		
[nazwa rysunku] SCHEMAT TABLICY TS		[skala]
PROJEKTANT: inż. PIOTR GRALEWSKI UPR. UAN-II-K-8386/RA/43/85	[podpis]	[numer rysunku] 7
SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. STANISŁAW NITEK UPR. RINB-VI-U-7342/75/98		[data opracowania] 03. 2018